



PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 08/06-A173-Z1

Verhalten zwischen zwei Klimaten nach DIN EN 1121 : 2000-09, Prüfklima c

Antragsteller KTA GmbH + Co. KG
OT Bimbach
D-97357 Prichsenstadt

Bauart Nassraumtür mit Oberflächenbeschichtung, hergestellt aus Kunststoff, Deckplatte aus 2 mm HPL, Einlage aus wabenförmig tiefgezogenem Kunststoffkern aus Polystyrol. Rahmen aus Vollkunststoff mit Einlage verschweißt

Produktbezeichnung Nassraumtür Typ NT

Maße Breite x Höhe x Dicke ca. 1985 x 860 x 41 mm

Prüfnorm DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 1121: 2000“

Prüfdokument Prüfbericht Nr. 08/06-A173-B1 vom 04.09.2008


Prüfbedingungen spannungsfreie Lagerung des Nassraumtürblattes im Klima c

Klassifizierung

Prüfklima nach DIN EN 1121 : 2000-09	Klasse nach DIN EN 12219 : 2000-06
Prüfklima c	2

Gültigkeit

September 2013

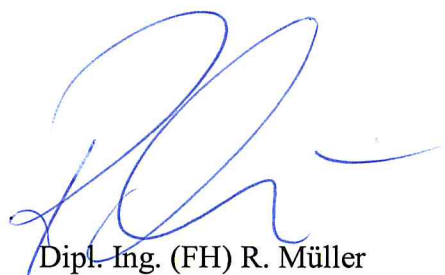

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



04.09.2008



Dipl.-Ing. (FH) A. Wasthuber M.Eng.
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
Internet <http://www.pfb-rosenheim.de>
e-mail: info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644