

Prüfbericht Klimaklasse II

(Nr. 0001324476-II vom 17.04.2007)

Nachweis des Klimaverhaltens nach DIN EN 1121

Unternehmen	PRÜM Türenwerk GmbH Andreas Stihl Straße 1 54595 Weinsheim/Eifel
Produkt	1-flügeliges Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen TB Größe: 2110 x 985 x 39mm Falzausbildung: gefälzt 13,0 x 25,5 Innenlage: Röhrenspanplatte RS 32mm Rahmen: umlaufend MDF 31mm x 32mm Stabilisator: seitlich Intrallam 40mm x 32mm
Bezeichnung	TB-RS-KLII
Prüfung	Über einen Zeitraum von 30 Tagen wird das spannungsfrei eingesetzte 1-flügelige Türblatt in der Klimakammer der Firma PRÜM Türenwerk GmbH entsprechend der DIN EN 1121 auf Klimaklasse II geprüft. Prüfklima Raum 1: 23°C mit 30% relative Luftfeuchte Prüfklima Raum 2: 13°C mit 65% relative Luftfeuchte
Ergebnis	Im folgenden Diagramm ist der Verzug des Türblattes über den geprüften Zeitraum zu erkennen. Das Türblatt pendelte sich nach ca. 20 Tagen bei einem Verzug von 2,5mm bis 3,0mm ein. Das Türblatt hat die Prüfung bestanden und entspricht somit der Klimaklasse 2 nach DIN EN 1121.

Grundlagen

Klimaprüfung nach
DIN EN 1121

Gültigkeit


der Prüfbericht Klimaklasse II
verliert seine Gültigkeit mit der
Änderung der DIN bzw.
Änderung der Prüfberichte.

Veröffentlichung

Der Prüfbericht darf nur
unverändert und komplett an
Kunden herausgegeben
werden.

Inhalt

Der Prüfbericht umfasst
insgesamt 1 Seite mit
Hinweisen zu den
Prüfprodukten, Ergebnissen
und den dazugehörigen
Diagrammen.

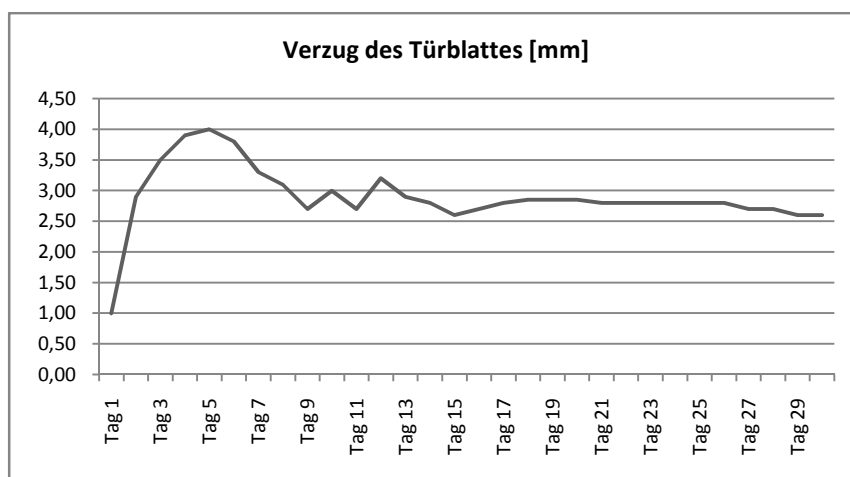

PRÜM Türenwerk GmbH
Weinsheim, 17.04.2007

[Signature]
i.V. Lutz Brauneck
Leitung Entwicklung Konstruktion
PRÜM Türenwerk GmbH

[Signature]
i.A. Frank Schröder
Sachbearbeiter Entwicklung Konstruktion
PRÜM Türenwerk GmbH

PRÜM
TÜR DESIGN
Türen die passen
PRÜM Türenwerk GmbH
54595 Weinsheim, Eifel
Telefon (065 51) 12-01
Telefax (065 51) 12-5 50