

Nummer	22-004310-PR02 (NW T41-C02-04-de-01)
Inhaber	Joro Türen GmbH Industrie West 77871 Renchen Deutschland
Produkt	einflügeliges Türelement
Bezeichnung	System: Joro Typ 13 Pos. 80
Details	Hersteller Joro Türen GmbH, - Renchen; Material Holz und Holzwerkstoffe; Baurichtmaß (B x H) 1010 mm x 2125 mm; Masse, flächenbezogen 50 kg/m ² ; Fälschung des Türblattes Stumpf mit Leibungsfalz; Zarge Holz-Eckzarge; Zargenfalzdichtung : Bezeichnung Deventer; Anzahl 2; Bodendichtung: Bezeichnung Schall-EX L15-30; Anzahl 2; Bodenluft b 5 mm

Besonderheiten

Ergebnis

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w und Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr} nach EN ISO 10140-2:2021-05, EN ISO 717-1:2020-12



$$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-2; -5) \text{ dB}$$

Grundlagen *)

EN ISO 717-1:2020-12


EN ISO 10140-1:2021-05

EN ISO 10140-2:2021-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 22-004310-PR02 PB T41-C02-04-de-01

Darstellung

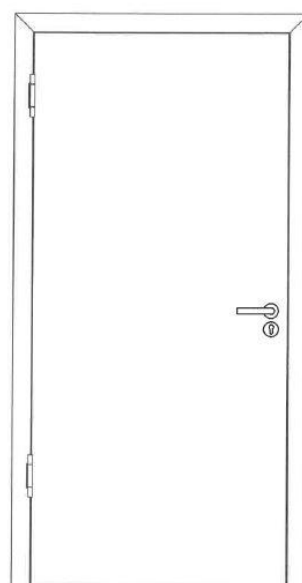

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 7FF-78C4A

ift Rosenheim
20.12.2023



Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik



Florian Dangel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik