

Luftschalldämmung nach DIN 52210 und EN 20 717

Eignungsprüfung

Antragsteller

PRÜM Türenwerk GmbH

941212.U6


D - 54595 Weinsheim ; Andreas-Stihl-Straße

Gegenstand

Luftschalldämmung eines Türelementes OHNE FUGENANTEIL

System

Röhrenspan Streifen Standard

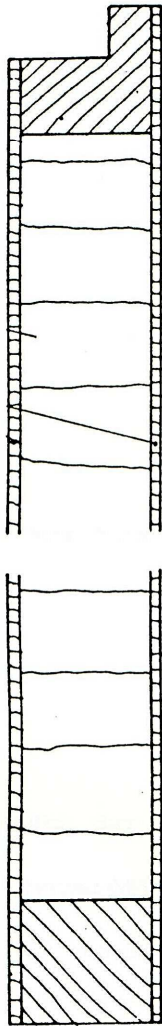


ERGEBNISSE

bewertetes Schalldämm-Maß $R_{w,P}$ 25 dB

Spektrum Anpassungswerte

C; C tr; C 50 - 5000; C tr 50 - 5000 (-7; -6; -6; -7)

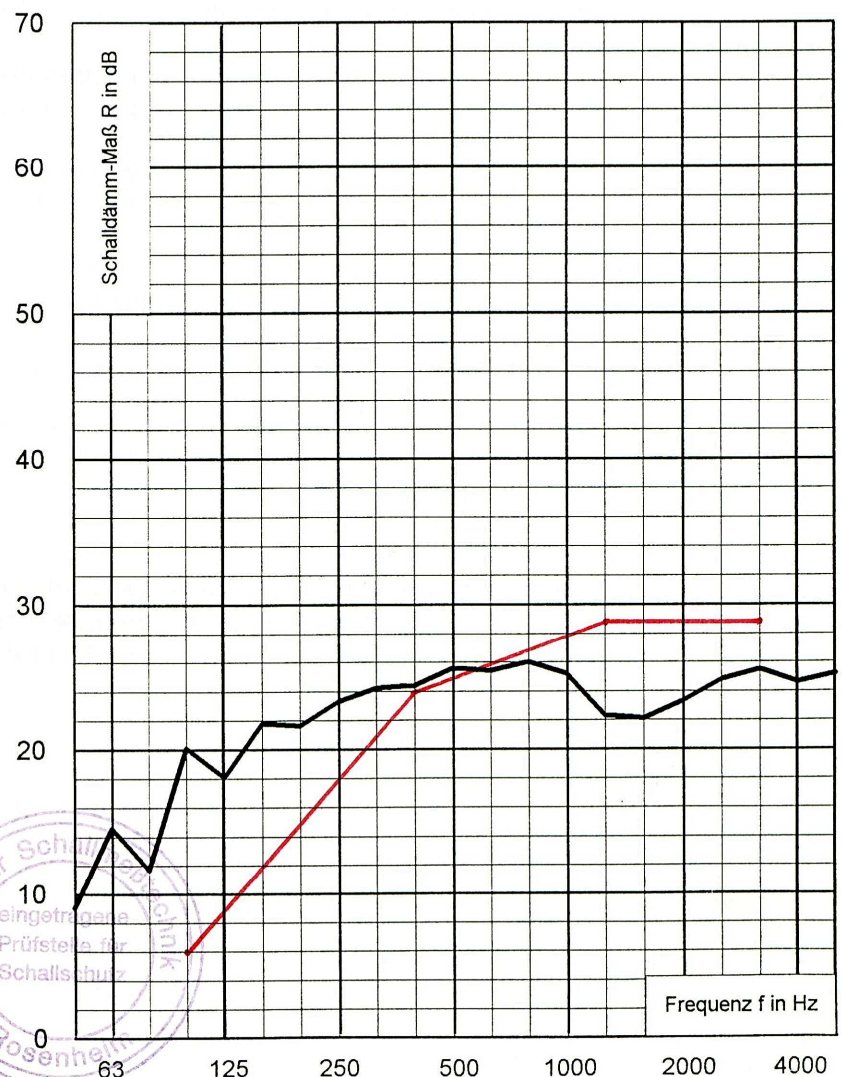

Labor für Schallmeßtechnik

M. Brübach

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. (FH) Martin Brübach

F. Holtz

Institutsleiter:
Prof. Fritz Holtz
Dozent an der Fachhochschule Rosenheim

