

Luftschalldämmung nach DIN 52210 und EN 20 717

Eignungsprüfung

Antragsteller

PRÜM Türenwerk GmbH

D - 54595 Weinsheim ; Andreas-Stihl-Straße



941212.U5

Gegenstand

Luftschalldämmung eines Türelementes OHNE FUGENANTEIL

System

Röhrenspan Standard

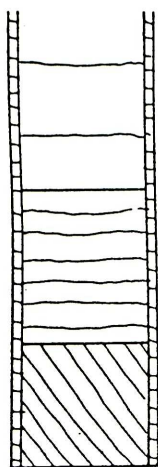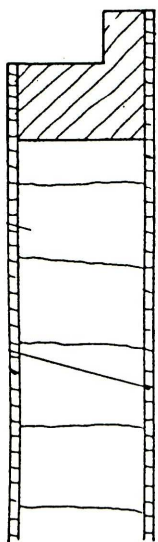

ERGEBNISSE

bewertetes Schalldämm-Maß $R_{w,P}$ 28 dB

Spektrum Anpassungswerte

C; C tr; C 50 - 5000; C tr 50 - 5000 (-3; -2; -2; -3)

Labor für Schallmeßtechnik

M. Brübach

Sachbearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Martin Brübach

F. Holtz

Institutsleiter:

Prof. Fritz Holtz

Dozent an der Fachhochschule Rosenheim

