


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Prüfzeugnisse » Nassraum NR

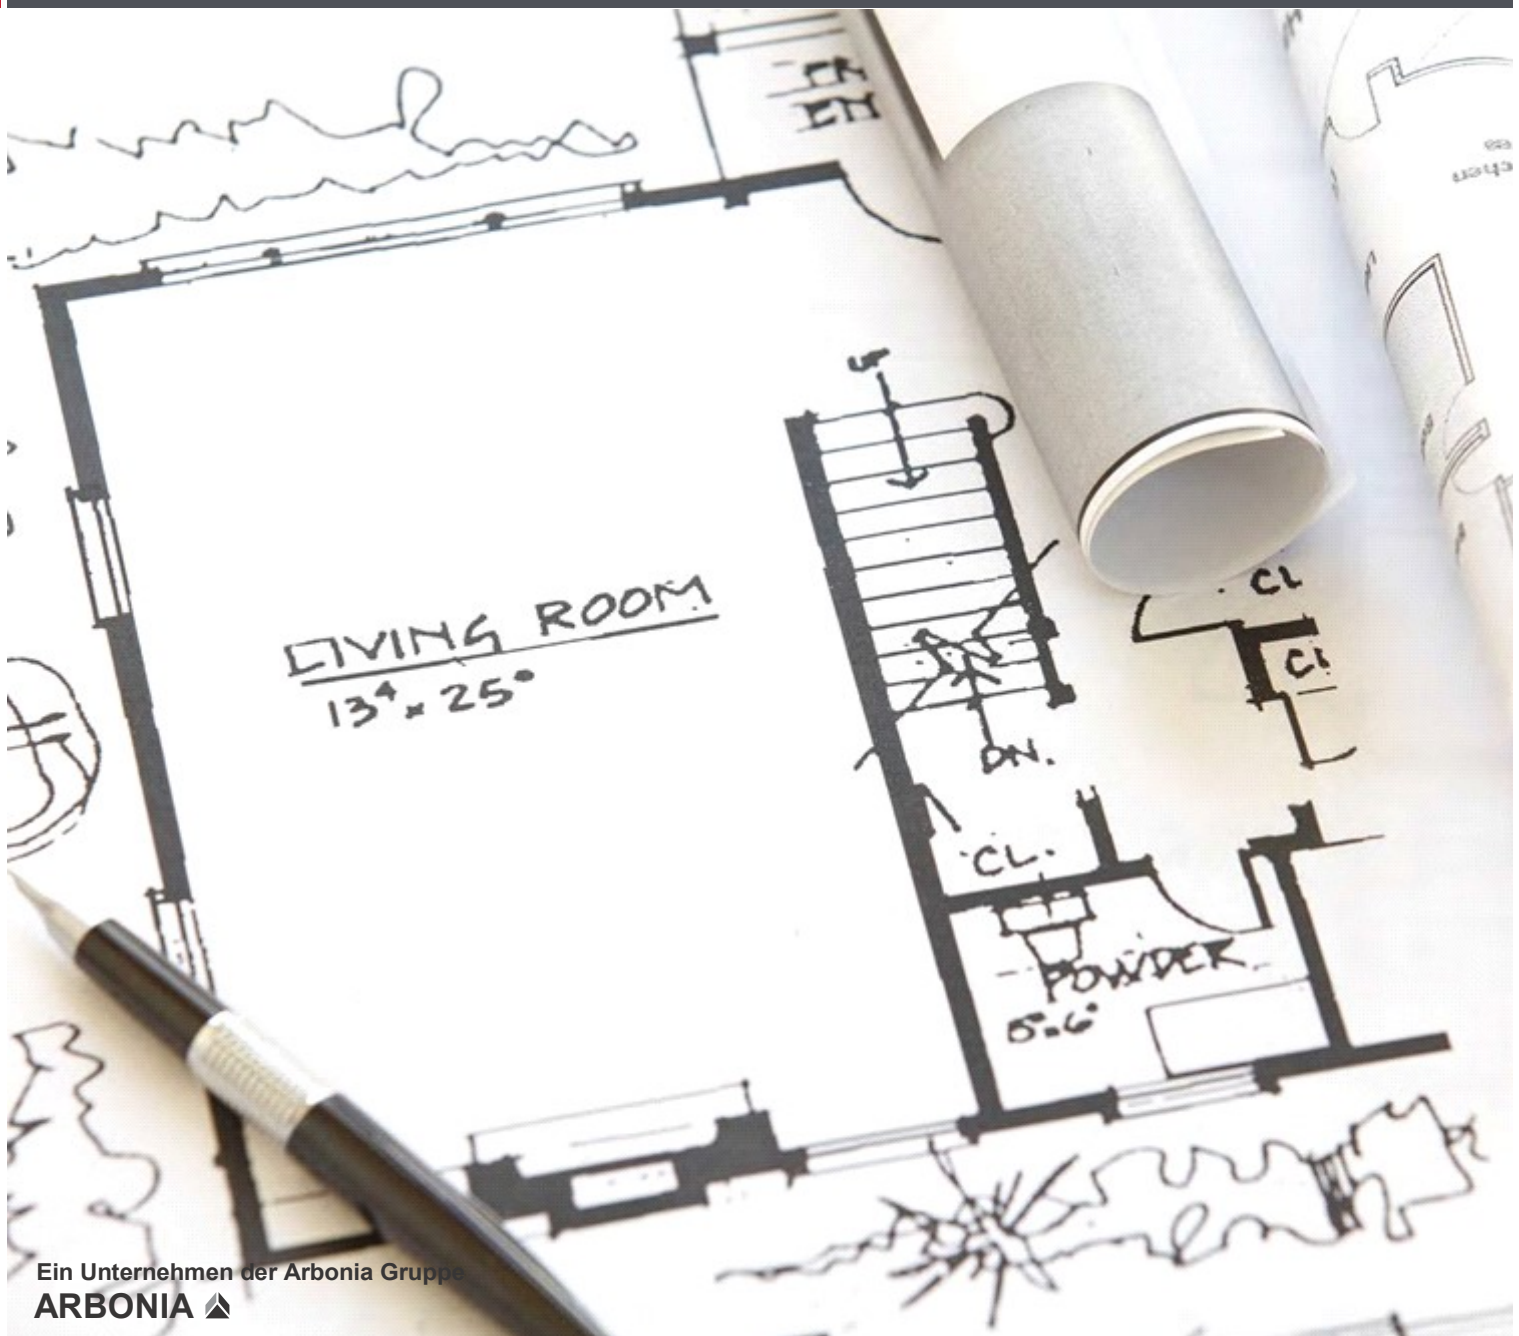



NR Prüfzeugnisse

Seite 3



Schallschutz von NR-Türen

Seite 4



Beanspruchung und Klimaklasse von NR-Türen

Seite 5



KTA- Prüfbericht Nassraumbtür Typ NT

Kurzbericht Nr. 14/02-A045-K1
Prüfung der Nässeeinwirkung nach RAL GZ 426/3 auf Türblätter

Stand: 23.09.2015





Prüfbericht Schallschutz Nassraumtür SK2

Schallschutz von Nassraumtüren
Schallschutzklasse SK2 ($R_w \geq 37\text{dB}$)
KTA Typ NT-39
Prüfbericht 162 30988/Z17

Stand: 17.03.2006



Prüfbericht Schallschutz Nassraumtür SK3

Schallschutz von Nassraumtüren
Schallschutzklasse SK3 ($R_w \geq 42\text{dB}$)
KTA Typ NT-46
Prüfbericht 162 30988/Z4

Stand: 17.03.2006




Prüfbericht Schallschutz Nassraumtür SK4

Schallschutz von Nassraumtüren
Schallschutzklasse SK4 ($R_w \geq 47\text{dB}$)
KTA Typ NT-47
Prüfbericht 162 30988/Z19

Stand: 17.03.2006





KTA - Prüfbericht Klimaklasse KL3 - Nassraumtür Typ NT

Prüfzeugnis Nr. 08/06-A173-Z1
Verhalten zwischen zwei Klimaten nach DIN EN 1121 - Prüfklima c (KL3)

Stand: 09/2013

