

Bestellvorlage 34

FS-30-2 - Feuerschutztür mit Stahlzarge

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- FS-30-2
- FS-30-2-RD
- FS-30-2-LA
- FS-30-2-LA-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- FS-30-2 GH
- FS-30-2-RD GH
- FS-30-2-LA GH
- FS-30-2-LA-RD GH

Hinweise:

FS-30-2: Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
 RD: Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
 LA: Lichtausschnitt
 GH: Geschosshoch


- MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- OKMQ: mit Oberblende ohne Kämpfer
- MKMQ: mit Oberlicht mit Kämpfer

2. DIN - Richtung auswählen


DIN Links

DIN Rechts


3. Profilform auswählen




Umfassungszarge Uud
(Mauerwerk)



Blockzarge Bud
(Leichtbauwand)



Eckzarge Eud
(Mauerwerk)



Blockzarge 2-schalig 15ZBud
(Mauerwerk / Leichtbauwand)

4. Größe auswählen

Türblatt: Breite: 1485 1735 1985 2235 Breite: _____ mm (mind. 1360)
 Höhe: 1985 2110 2235 Höhe: _____ mm
 Breite Gehflügel: 746 871 996 1121 Breite: _____ mm (mind. 700)
 Breite Standflügel: 621 746 871 996 1121 Breite: _____ mm (mind. 500)


Stahlzarge: Wandstärke: Wandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
 Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

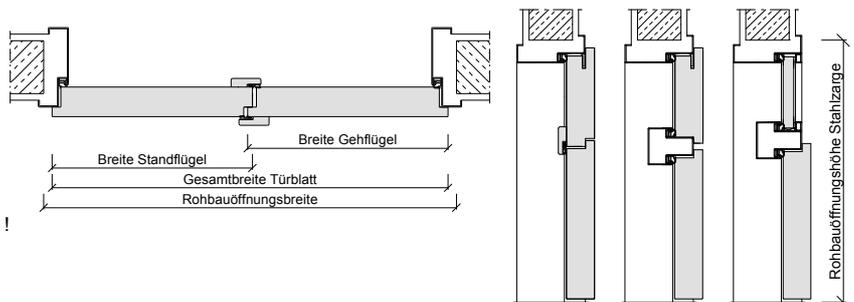

5. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
 Oberfläche: _____
 Sonstiges: _____

Stahlzarge: Oberfläche: _____
 Bodeneinstand: Ja Nein
 Spiegelbreite TB-Seite: _____
 Spiegelbreite Gegenseite: _____
 Sonstiges: _____

6. Sonstiges

Türschließer: anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: Edelstahl Ø300 Ø400
Glas: Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: Klimaklasse III
Sonstiges: _____

Stand: 04.09.2017

